

Dach płaski na podłożu z blachy trapezowej z termoizolacją BITERM


Układ dwuwarstwowy.

Gwarancja: 15 lat

 Raport klasyfikacyjny: B_{roof} (t₁) nr 01502.2/19/R63NZP-Z.

System mocowany mechanicznie.

Warstwy	Grubość [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K]
1. swisspor BIKUTOP standard 20/52*	5,2	0,18
2. swisspor BIKUTOP G40**	4,0	0,18
3. swisspor BITERM® MAX dach podłoga	dowolna	0,038
4. swisspor BIKUTOP G40***	4,0	0,18
5. blacha trapezowa	1,0	50

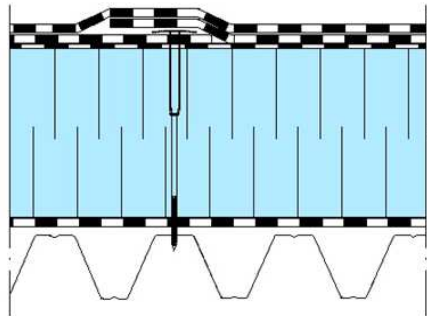

* alternatywnie: papa BIKUTOP standard 15/52, BIKUTOP standard 10/52,

** alternatywnie: swisspor BIKUTOP G200/33

*** alternatywnie: folia PE

Warunki i wymagania dla:

dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami

wg " Warunków technicznych" stan prawny na 1 stycznia 2020 r.

 należy spełnić warunek $U \leq U_{(max)}$ [W/m²·K]

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu	Współczynnik przenikania ciepła U _{C(max)} [W/m ² ·K]	
	od 1 stycznia 2017 r.	od 1 stycznia 2021 r.
t _i > 16°C	0,18	0,15
8°C < t _i ≤ 16°C	0,30	0,30
Δt _i ≤ 8°C	0,70	0,70

Podstawowe wzory

Opór cieplny przegrody wielowarstwowej [m ² K/W]	Opór całkowity R:	Obliczenie współczynnika przenikania ciepła [W/(m ² ·K)]
$R_p = d_i / \lambda_i$	$R = R_{se} + R_p + R_{si}$	$U = 1 / (R_{se} + R_p + R_{si})$

 opory przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej R_{si}=0,10 i zewnętrznej R_{se}=0,04

Grubość izolacji mm	Opór cieplny przegrody wielowarstwowej R _p	Opór całkowity R	Współczynnik przenikania ciepła U
180	4,810	4,950	0,202
200	5,337	5,477	0,183
220	5,863	6,003	0,167
240	6,389	6,529	0,153
250	6,652	6,792	0,147

UWAGA!

W obliczeniach nie uwzględniono dodatku na mostki liniowe Δutb".

Do obliczeń przyjęto warunki średniowilgotne.

 Dokładne parametry techniczne produktów firmy Swisspor dostępne na stronie internetowej www.swisspor.pl.